


2

1


Elévation portique axe A, B et C

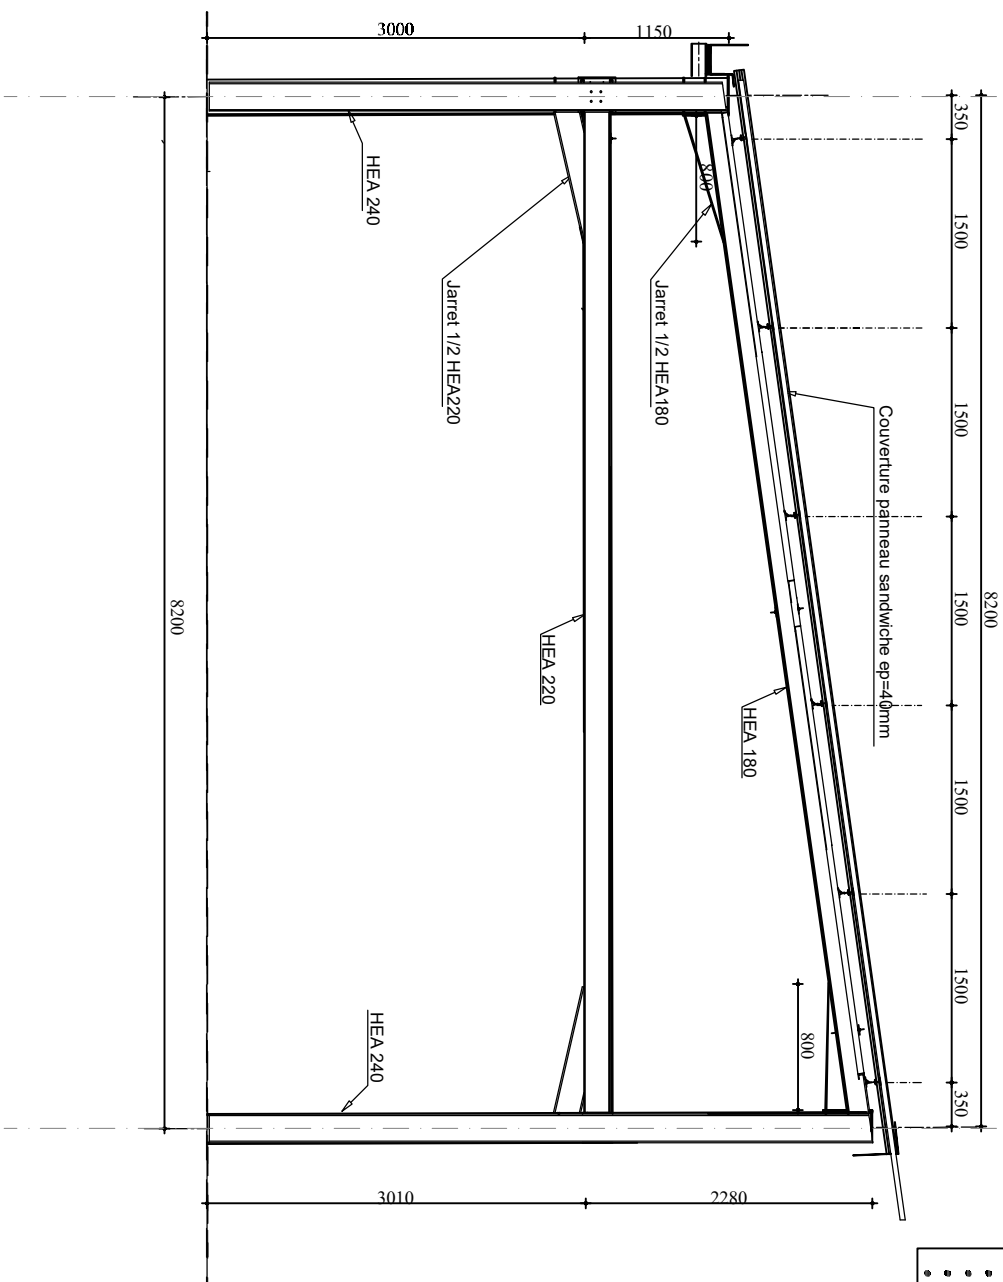

NOTA:

- Acier qualifié E24 galvanisé à chaud.
- Epaisseur minimal du galva : 70µm.
- Boulons d'assemblages qualifiés ISO 8.8.
- Boulons d'ancrages qualifiés ISO 4.6.
- Soudures 0,7% épaisseur minimale E et a > 4mm.
- Vitesse de vent : Région 3
- Nature de site : Site exposé

VUE EN PLAN - TOITURE

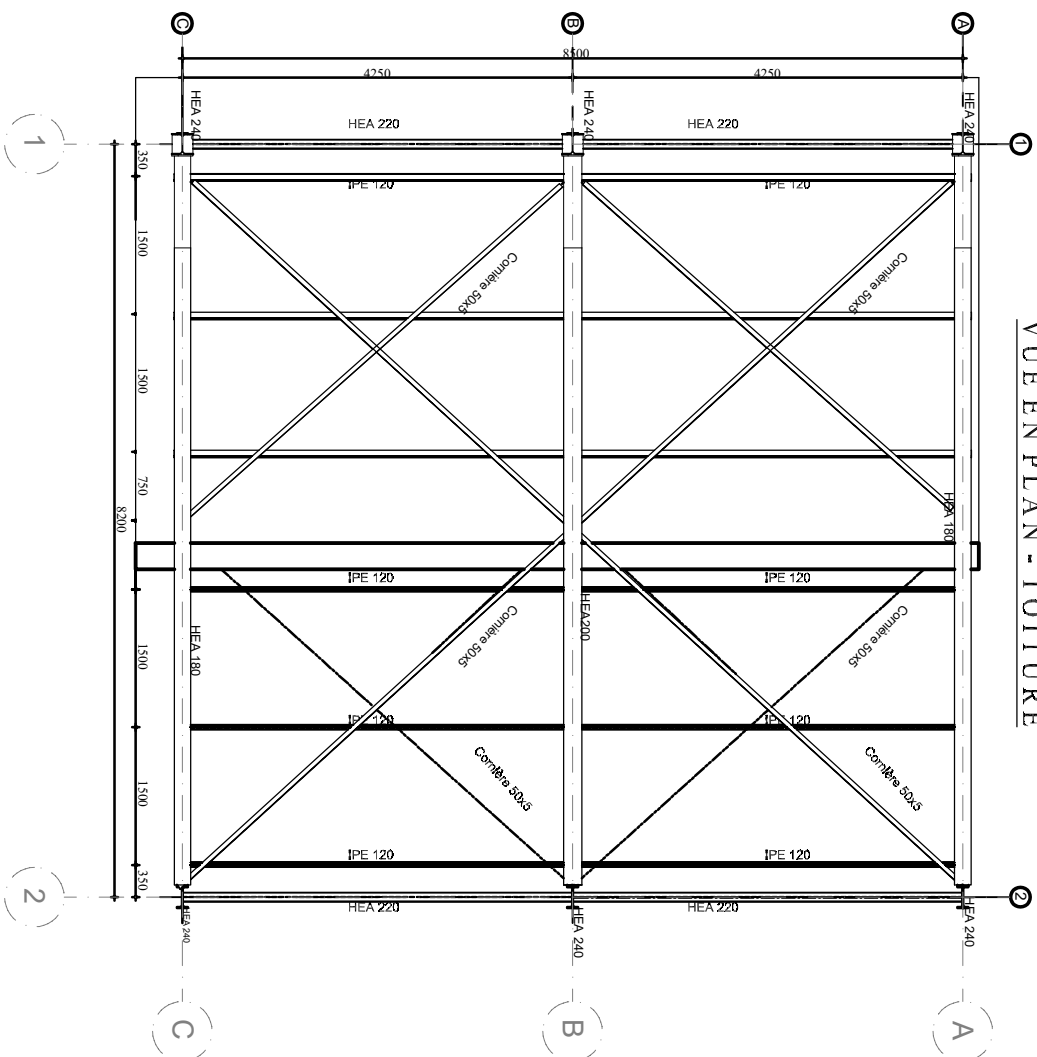

NOTA:

- Acier qualité E24 galvanisé à chaud.
- Epaisseur minimal du galval : 70µm.
- Boulons d'assemblages qualité ISO 8.8.
- Boulons d'ancrages qualité ISO 4.6.
- Soudures 0,7 x épaisseur minimale E et $\geq 4\text{mm}$.
- Vitesse de vent : Région 3
- Nature de site : Site exposé